

平成 25 年 1 月 21 日

見 積 競 争 公 告  
(見積提出依頼)

独立行政法人 国際協力機構  
沖縄国際センター  
契約担当役 所長 小幡俊弘



下記につき見積書（任意様式、税込／税別を明記）の提出をお願いします。

記

1. 案件名 水中ポンプ更新工事
2. 仕様 別紙のとおり（仕様書、写真）
3. 提出期限 平成 25 年 1 月 28 日(月) 17:00 まで
4. 提出場所 JICA 沖縄国際センター ニライホール 2 階  
JICA プラザ内入札箱
5. 納品期限 平成 25 年 3 月 15 日(金)
6. 支払条件 納品納入後、1 か月以内の支払い
7. 問合せ先 総務課／竹中（電話:098-876-6000）

以上

## 厚生棟地下・付属棟ポンプ取替え仕様書

### 1 更新目的

各水中ポンプの経年劣化による取替工事

### 2 工事概要

品名	参考機器	数量
①雨水ポンプ	50DN6.75(同等品)	2台
②湧水ポンプ	50DN6.75(同等品)	2台
③汚水ポンプ	50DWS6.75(同等品)	2台
④排水ポンプ	50DN6.4(同等品)	2台
⑤フロートスイッチ	EF-4型(ケーブル6M付)	10個
⑥フロートスイッチ	EF-2型(ケーブル6M付)	5個
⑦配管資材費		一式
⑧施工費		一式
⑨消耗雑材費		一式
⑩諸経費		一式

### 3 一般事項

- ① 本仕様書に記載無き事項でも、技術及び役務完了に必要な事項は請負者の負担により実施する。
- ② 役務中における既施設、設備の保護には十分注意を払うものとし、施設等の破損などが発生した場合、検査官と協議の上、速やかに復旧すること。
- ③ 機器取替え場所がピット内の作業のため、給気ファンなどなどを用いて十分換気を行い、安全対策を行い作業を行う。
- ④ 取り外した機器及び廃材に関しては、業者引取りとする。
- ⑤ 役務完了後、検査官立会いのもと、試験運転を行い、合格をもって完了とする。
- ⑥ 工事報告書に関しては、A4サイズ(写真貼付)2冊提出とする。


別紙：更新する機器の写真参照

厚生棟地下・付属棟ポンプ設置状況



厚生棟

雨水ポンプ

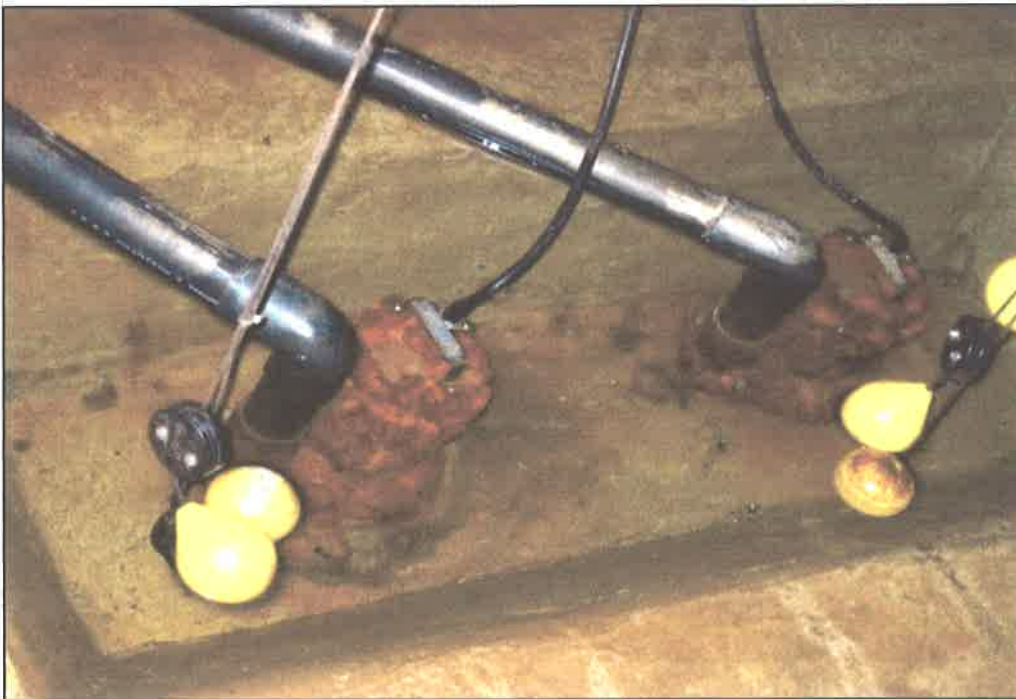

厚生棟

湧水ポンプ

厚生棟地下・付属棟ポンプ設置状況



厚生棟  
汚水ポンプ



付属棟  
排水ポンプ