


公 告

公告第80号

平成26年6月20日

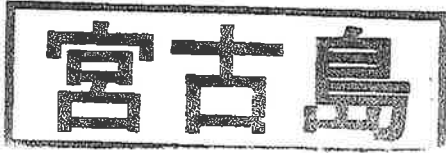

契約担当官  
航空自衛隊第83航空隊  
会計隊長 淡島 将



下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。

記

1. 契約方式 一般競争契約
2. 件名 送信所UPS配電盤切替開閉器更新工事
3. 工期 平成26年7月9日 ～ 平成26年9月30日
4. 工事場所 航空自衛隊宮古島分屯基地
5. 入札場所 航空自衛隊那覇基地会計隊入札室
6. 入札日時 平成26年7月9日 10時30分
7. 参加資格
  - (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者については参加できない。
  - (2) 装備施設本部の資格決定通知書の交付を受けた者のうち「電気」の資格を有する者。
  - (3) 契約担当官等から又は防衛省としての取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
  - (4) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続していない者。
  - (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者とは契約を行わない。
8. 入札保証金 免除
9. 契約保証金 免除
10. 入札方法  
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は課税業者又は免税業者を問わず見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、本件の入札は郵便入札を可とするが、その場合は入札日前日までに航空自衛隊那覇基地会計隊契約班に必着とする。(書留推奨)
11. 入札の無効  
入札参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とする。
12. 契約書の作成 有
13. 契約条件 航空自衛隊標準契約条項及び適用契約条項を参照のこと。
14. 契約条項提示場所 航空自衛隊那覇基地会計隊事務室及び航空自衛隊宮古島分屯基地基地業務小隊事務室
15. 契約方法 確定契約
16. 落札決定方式 総額決定
17. 入札説明会 無
18. その他
  - (1) 入札参加希望者は、航空自衛隊那覇基地会計隊契約班まで連絡するとともに、資格決定通知書のコピーを入札開始前までに提出し、入札書類を受領すること。また、現場担当者より仕様書を受領し、必要な説明を受けること。
  - (2) 入札保証金の納付を免除してあるが、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額を徴収する。
  - (3) 入札書に記載された金額の100分の108に相当する金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。  
本書記載事項の詳細については航空自衛隊那覇基地会計隊契約班 宮城 まで。  
電話番号 098-857-1191 内線3532・3533

工事特記仕様書

- 1 工 事 件 名 送信所UPS配電盤切替開閉器更新工事
- 2 工 事 場 所 航空自衛隊宮古島分屯基地 沖縄県宮古島市上野宇野原1190-189
- 3 工 事 概 要 既設切替開閉器及び銅バーを撤去し、新設切替開閉器及びクーブレー線を更新する工事
- 4 規 格、数 量

名称	規格	単位	数量	備考
(1) 高速電源切替装置	HTPS2-PA43	式	1	同等級以上
(2) HIVクーブレー	100mm <sup>2</sup>	m	14.4	同等級以上

- 5 工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- 6 一 般 事 項  
本工事は、本図面及び公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編（平成25年度版）を適用するものとする。
- 7 共 通 事 項

- (1) 主任技術者  
ア 請負者は主任技術者及び現場代理人届けを提出するものとする。
- イ 免状保有者は、その写しと番号を指定の様式で提出するものとする。
- (2) 調整  
ア 本仕様書及び本図面に記載されていない事項については、当然おさまり上必要なものは請負者が施工し、その他不明瞭な点は監督官と協議し、その指示により実施するものとする。
- イ 請負者は、工事の施工に当たり、工事に関する諸法規の遵守、諸法令の運営適用、関係官庁その他に対する相手関係に、工事実施に必要な関係、試験に要する費用は、請負者の負担と責任において実施するものとする。また、関係官庁その他に対して交渉を要するときは、又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督官に申し出て協議するものとする。
- ウ 工事完成に際しては、当該工事に関する部分の清掃、仮設物等の撤去を工事期間内に完了するものとする。
- エ 工事の実施にあたっては、安全管理を十分に行い、万 事故が発生した場合、請負者の責任において処置するものとする。
- オ 作業時間は監督官の指示した時間にあわせて実施するように努めること。但し監督官が示した時間以外に作業を実施する場合はあらかじめ現場代理人等による工事時間外通報を提出して許可を受けるものとする。

- カ 立入りは工事現場及び経路のみとし、関係場所以外への立入りは禁止する。
- キ 工事発生材は、監督官の指示した場所に種別ごとに分類集積すること。
- ク 請負者は、工事中において部隊制の諸規則、諸規定を遵守し資材の整理整頓、保管、火災予防等事故防止に万全を期すものとする。
- ケ 更新する機器類は全て新品とし、JIS規格を標準とし、JIS規格外であるときはメーカー規格とする。その際はメーカーの成績を提出するものとする。
- コ 材料搬入後は、監督官の検査を受け合格した物のみを使用するものとする。
- カ 製造所及び施工業者の特記のある場合は、特記により指定された物又は同等級品以上とする。但し、同等級品となる場合は監督官の承諾をもちうることとする。
- シ 工事に伴い撤出した箇所については、請負者負担において補修するものとする。図面の複製、工事関係者以外への貸与及び閲覧は、書面により監督官の許可を得ることとする。また、工事完成後は貸与及び複製した図面等は返納するものとする。
- セ 請負者は下記に示す工事に必要な書類を、監督官の指示した期日までに提出するものとする。

(a) 工事入門申請書	× 1部	( 契約後直ちに提出	( 1部
(b) 工事工程表	× 1部	( 着工に先立ち提出	( 1部
(c) 工事竣工等届 (略歴書含む)	× 1部	( 同上	( 1部
(d) 工事代理人等届	× 1部	( 同上	( 1部
(e) 工事日報	× 1部	( 同上	( 1部
(f) 工事時間外通報	× 1部	( 同上	( 1部
(g) 材料検査通知及び工事完成検査願	× 1部	( 工事完成後直ちに提出	( 1部
(h) 引渡書	× 1部	( 完成検査終了後提出	( 1部
(i) 工事打ち合わせ事項	× 1部	( 完成検査終了後提出	( 1部
(j) 養生材調書	× 1部	( 完成検査終了後提出	( 1部
(k) 試験成績表	× 1部	( 完成検査終了後提出	( 1部
(l) 工事写真	× 1部	( 完成検査終了後提出	( 1部
(m) 保証書	× 1部	( 同上	( 1部
(n) 取扱説明書	× 1部	( 同上	( 1部

※ 上記以外で監督官より提出、指示されたものを適用する。

(3) 記録要領

- ア 請負者は、監督官の指示に従い、工事前、工事中、工事完成後及び工事中隠蔽となる箇所の写真撮影し、カラーコピーを1部提出し、1部は請負者負担とする。原本として、ネガ又は提出するものとする。但し露光はCD-ROMを原則とし、これ以外の電子媒体の場合については、監督官の承諾を得るものとする。
- イ 位置、規格等が仕様書、設計図書等と対照して確認できるようにするために適切な測定用具（ロット、巻尺及びメジャー等）を使用し、黒板等に寸法を明記し同一方向から撮影するものとする。

基地名

航空自衛隊宮古島分屯基地

送信所UPS配電盤切替開閉器更新工事

図

面

名

仕様書

施設班長

担当者

作 年 月 日  
成 2 6 .

番 号

2 / 7

工事特記仕様書

ウ 特に位置の確認を容易にするため同一の背景を画面に入れるものとする。また、ある箇所の一部を拡大して撮影する必要がある場合は、その箇所の全景撮影後に拡大撮影を実施すること。

エ 資材搬入時、黒板等に規格及び数量を明記し資材とともに撮影するものとする。

(4) 完成検査

請負者は、工事の完成検査に当たっては、現場代理人及び主任技術者を立ち合わせることとする。

7 特記事項

(1) 工事完了後、作動確認の実施

ア 切替閉路器の作動確認


イ 制御回路の作動確認

(2) 工事前に電源切替作業を実施するので、工事時間が遅延する場合は了承されたい。


基地名	航空自衛隊宮古島分屯基地	図面名	送信所UPS配電盤切替 閉閉器更新工事	仕様書	施設班長	担当者	作成日	26.	番号	3/7
-----	--------------	-----	------------------------	-----	------	-----	-----	-----	----	-----



工事場所

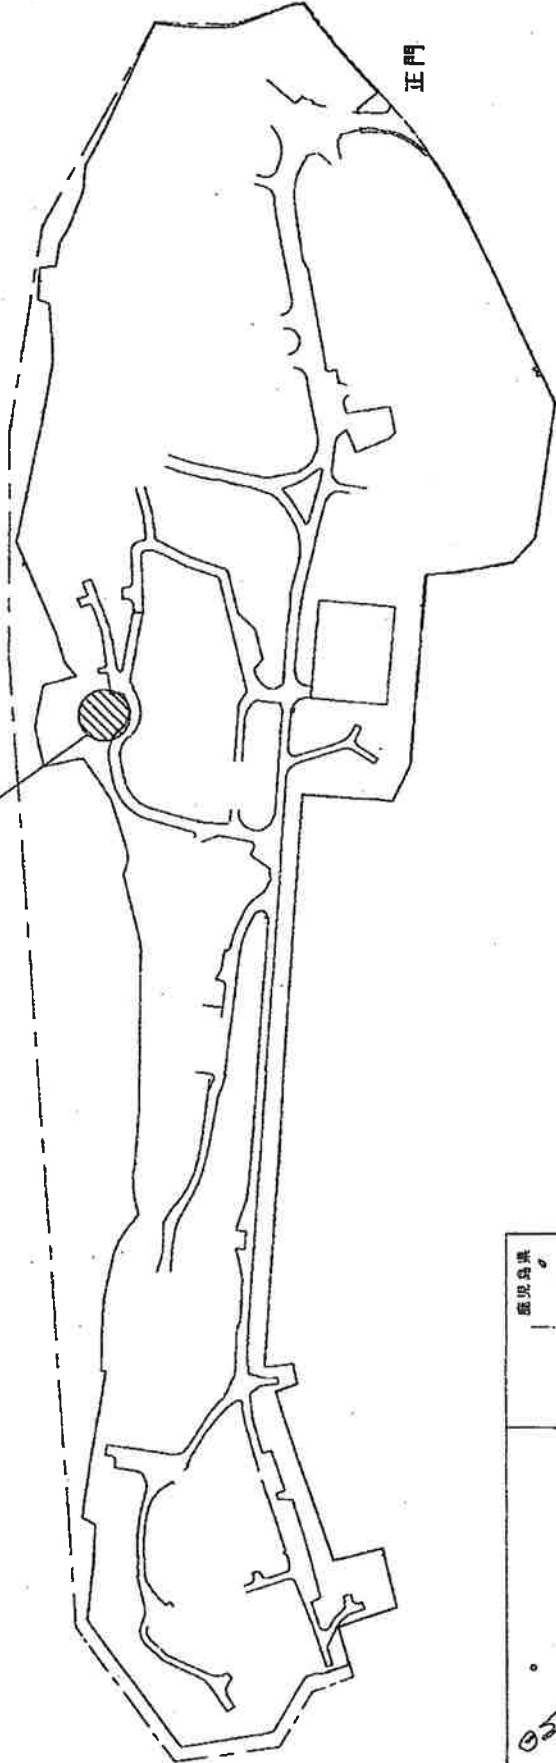

正門

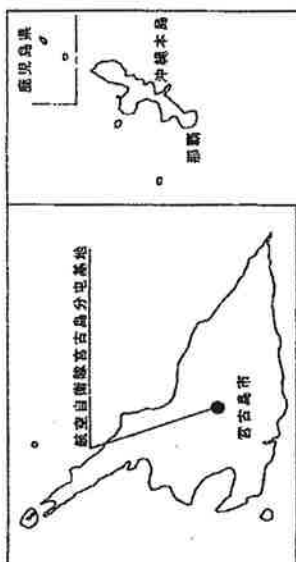

基地名

航空自衛隊宮古島分屯基地

送信所UPS配電盤切替閉  
器更新工事

案内図


施設班長

担当者


作年月日  
成 26.

番 号


4/7



切替開閉器位置

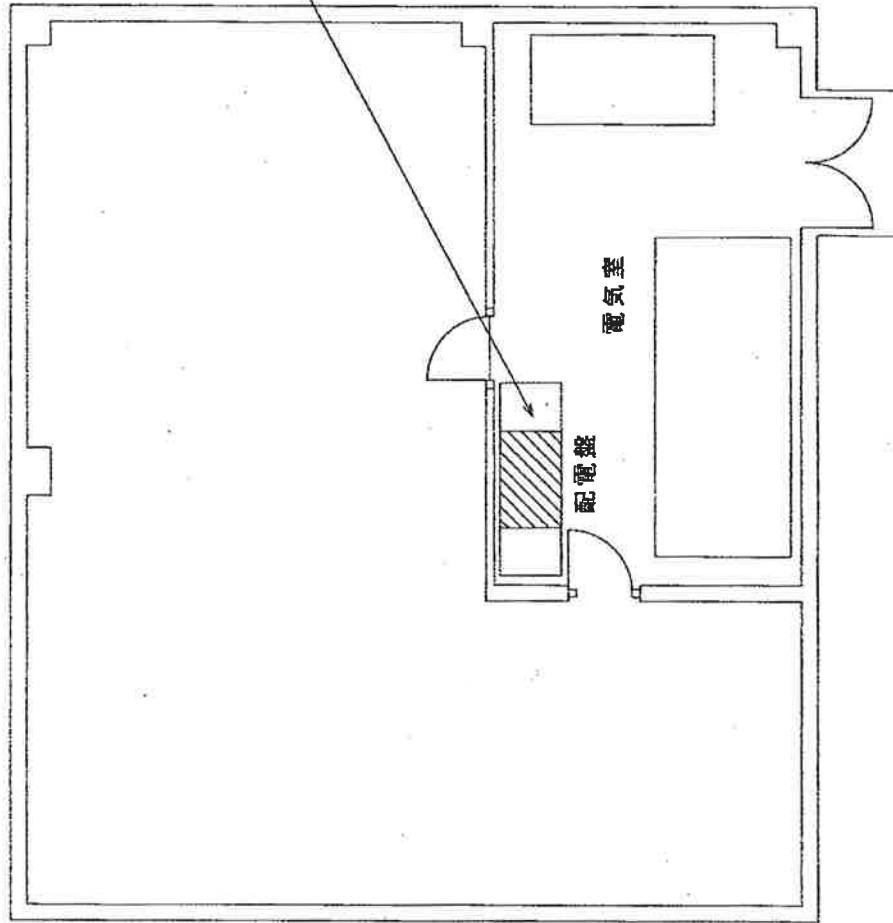


基地名	航空自衛隊唐古島分屯基地		图面名	送信所UPS配電盤切替開閉器更新工事		番号	5/7
担当者	施設班長		作成日	26.		番号	

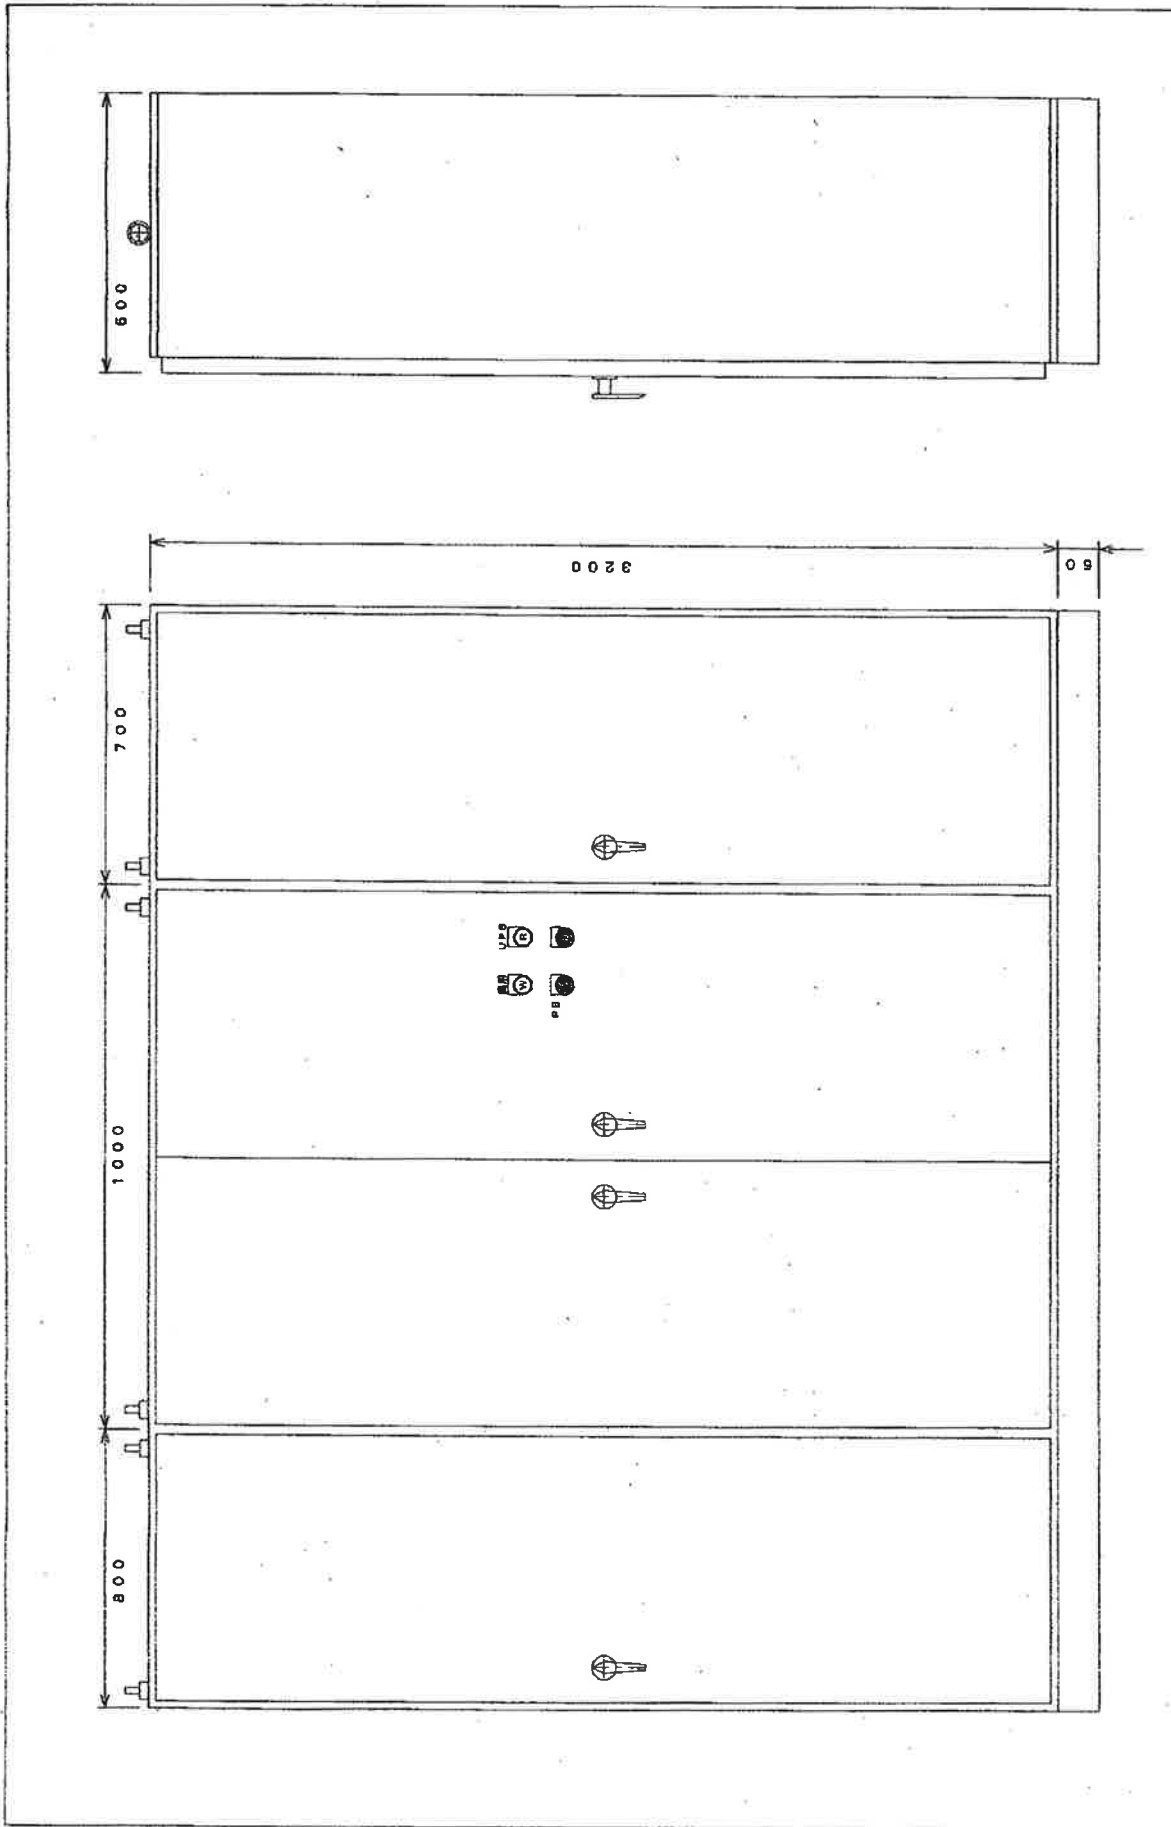

基地名	航空自衛隊宮古島分屯基地	図面名	送信所UPS配電盤切替閉閉	施設班長	担当者	作成日	26.	番号	6/7
件名	器更新工事	配電盤立面図							

配電盤

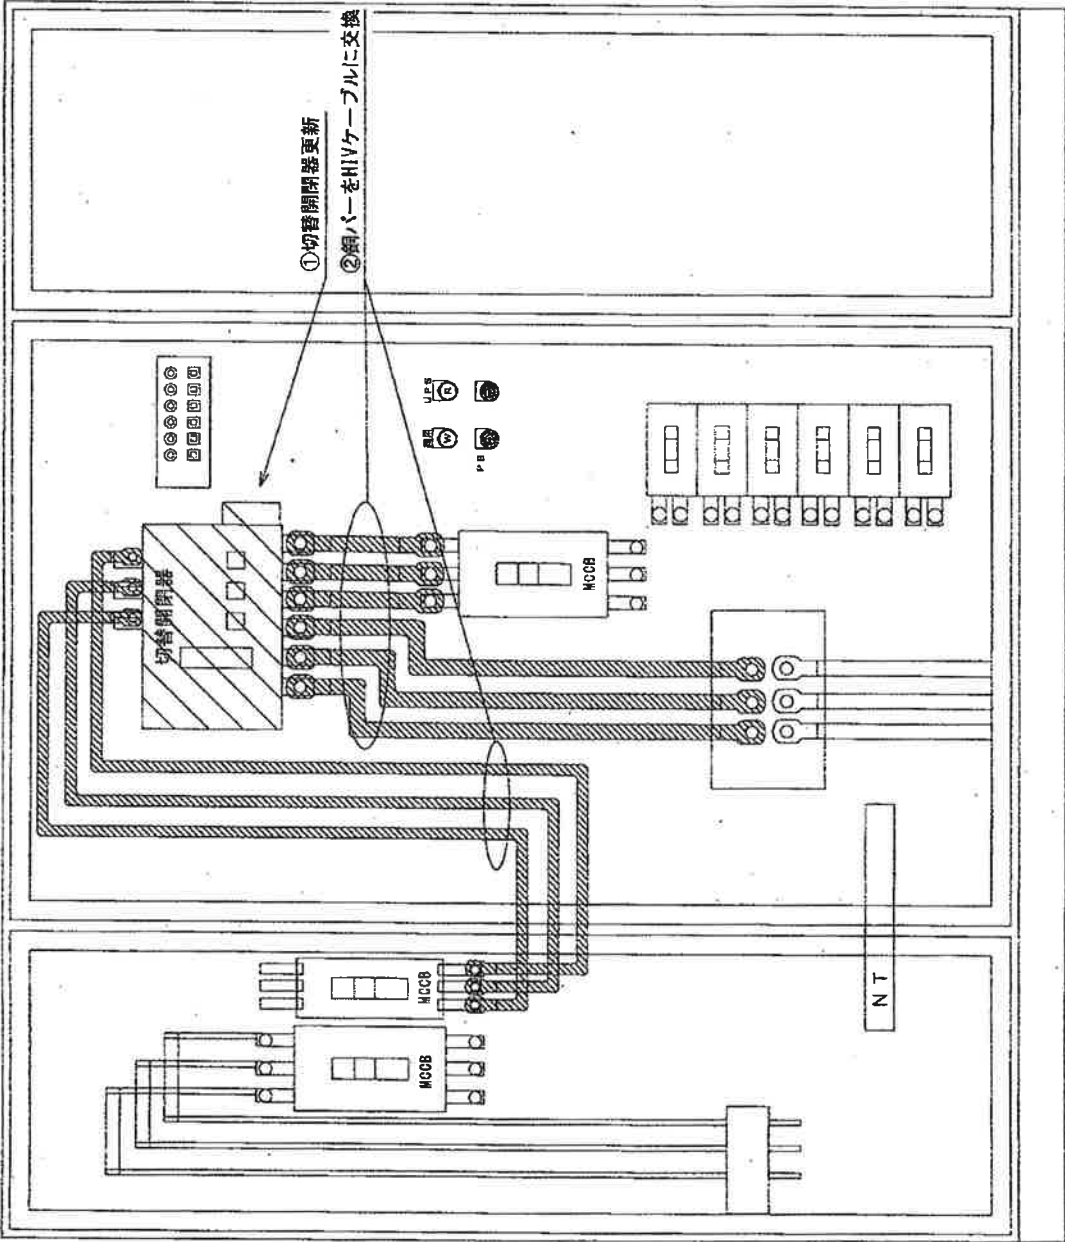

凡例

- ①切替開閉器更新
- ②銅バーをHIVケーブリングに交換

基地名	航空自衛隊宮古島分屯基地
件名	送信所UPS配電盤切替開閉器更新工事
図名	更新箇所位置図
施設班長	
担当者	
作年月日	26.
番 号	7/7